


4. System obudowy obiektów chłodniczych

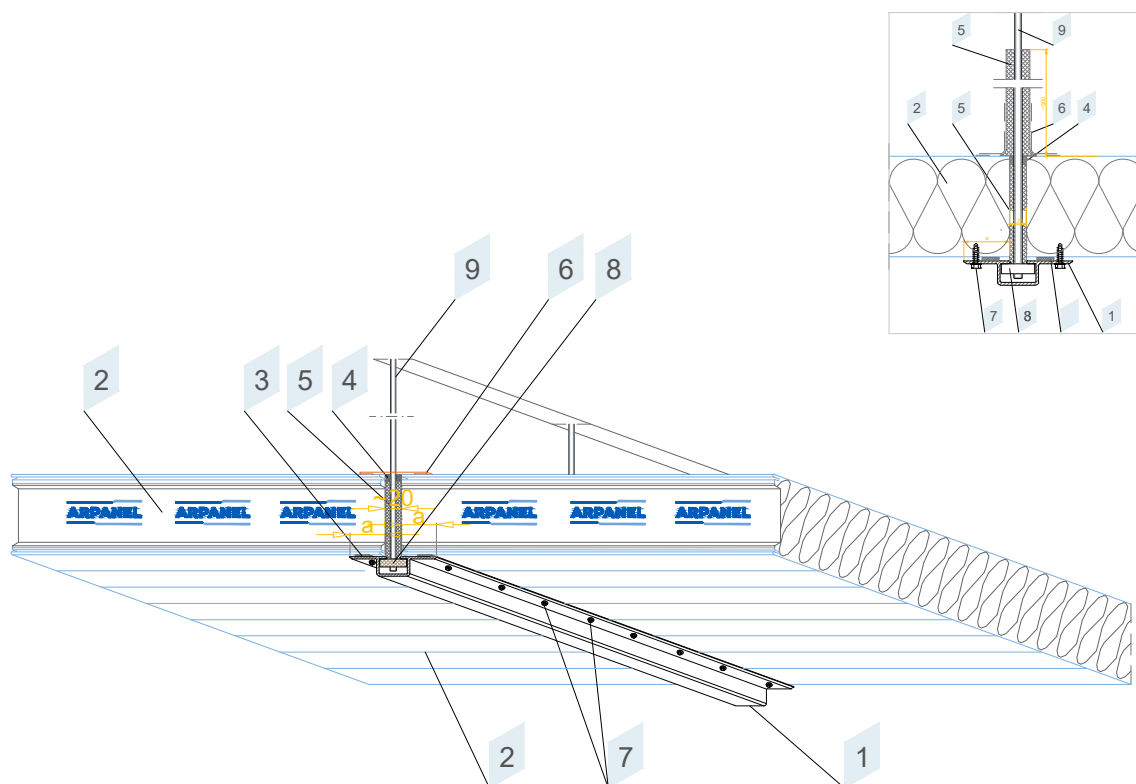

Uwagi:

a - szerokość podparcia należy wyznaczyć na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych; $a \geq 60\text{mm}$.

Pozycja	Kod produktu	Przedmiot
1		Profil omega aluminiowy
2	ARPANEL CH	Płyta chłodnicza ARPANEL CH
3	US-02	Uszczelka akustyczno - izolacyjna PES
4		Masa uszczelniająca trwale plastyczna
5		Pianka poliuretanowa montażowa
6		Rozeta z blachy
7		Blachowkręt
8		Wkładka stalowa
9		Śruba gwintowana

4.10 Detal podwieszenia płyt w stropie przy pomocy profilu omega